


Daugiazonės plūdinės lygio relės su termojutikliu LJ-VDT


Daugiazonių lygio relių LJ-VDT pagrindinis skirtumas nuo LJ-VT relių yra tas, kad lygio matavimams yra naudojamos dvi arba trys plūdės vietoje vienos. Tai leidžia atlikti lygio matavimą ir reguliavimą keliuose lygiuose. Relėse įmontuotas vienas iš temperatūros jutiklių Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, NTC ar PTC, atlieka ne tik lygio reguliavimo funkciją, bet ir leidžia matuoti ar reguliuoti proceso temperatūrą prijungus antrinį prietaisą – indikatorių ar reguliatorių.

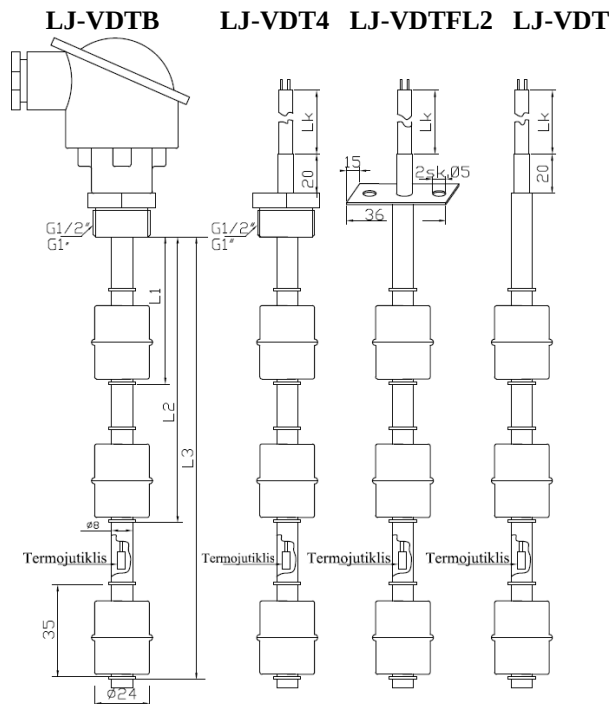

Atstumai L1, L2, L3 ir proceso prijungimas pasirenkami užsakant. $L1_{min} = 35mm$.

Kontaktų parametrai	Sąlygos	Max.	Vienetai
Komutuojama galia	V&A kombinacija, neviršijant max.	70	W
Komutuojama įtampa	AC pikas	200	V
Komutuojama srovė	AC pikas	2,5	A
Aplinkos duomenys		Min...Max.	Vienetai
Darbo aplinkos temperatūra		-30...+130	°C
Temperatūros jutiklis	Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, NTC ar PTC		
Proceso dalis	Nerūdijantis plienas AISI 304		
Apsaugos klasė	IP65		

Plūdę galima apversti, tuomet pasikeičia padėtis, kai kontaktai sujungti ar atjungti, NC ar NO.
Plūdės padėtį parodo plūdės įduba viename plokščiame gale.

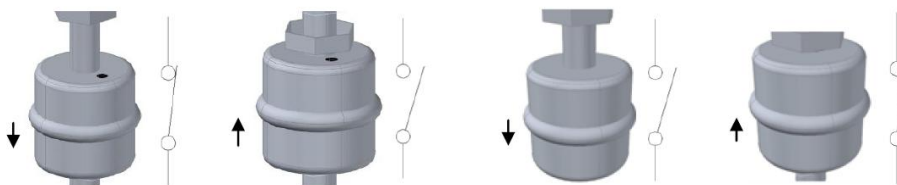

Plūdės įduba viršuje, NC

Plūdės įduba apačioje, NO



AUREGIS UAB Savanorių pr. 271/ Mituvos g. 2, Kaunas LT-50131

Tel./fax.: +370 37 313426 **Mob.:** (+370) 686 38409, 698 74609, 614 34419, 686 54049, 614 71784

E-mail: info@auregis.lt www.auregis.lt