



Daugiazonis (daugiataškis) temperatūros jutiklis TJ-D


Daugiazonis temperatūros jutiklis TJ-D skirtas matuoti temperatūrą skirtinguose įterpimo į matuojamą terpę, procesą gyliuose. Termojutikliai gali būti patalpinti viename apvalkale, arba išvesti atskirais kabeliais. Kai termojutikliai išvesti nepriklausomais kabeliais, matavimo taškai gali būti išdėstyti skirtingose vietose tiek vertikaliai, tiek ir horizontaliai.

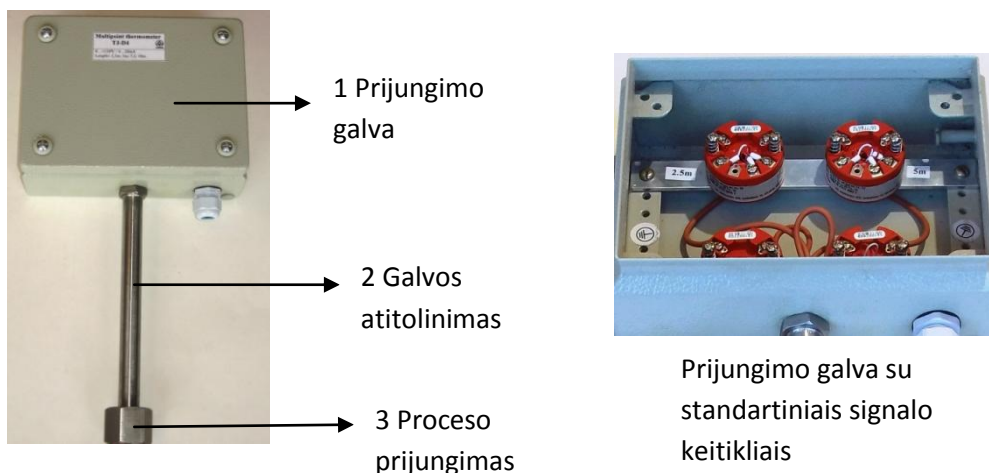

Termojutikliai patalpinti viename apvalkale

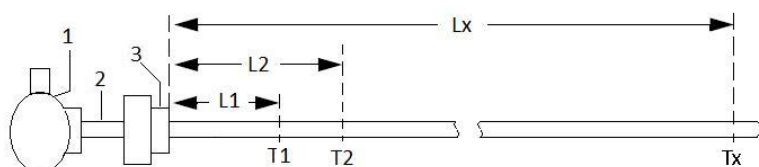

Termojutikliai išvesti atskirais, nepriklausomais kabeliais

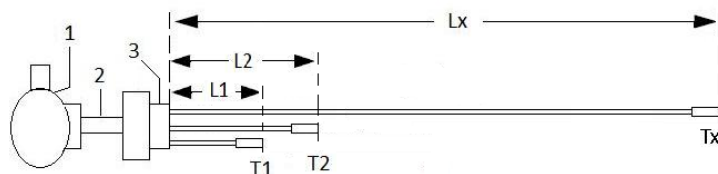

L1, L2, ..., Lx - ilgiai iki matuojamo taško.

T1, T2, ..., Tx - temperatūros matuojamuose taškuose.

Prijungimo galvos apsaugos klasė - IP 66.

Proceso prijungimas ir atitolinimas - nerūdijantis plienas

Daugiazonio temperatūros jutiklio TJ-D galimos versijos pagal termojutiklių tipą, jų skaičių, pvz:

- TJ-D2-Pt100, TK-D4-Pt100, ..., TJ-Dx-Pt100, -2, 4, ..., x termojutikliai Pt100;
- TJ-D2-Pt1000, TK-D4-Pt1000, ..., TJ-Dx-Pt1000, -2, 4, ..., x termojutikliai Pt1000;
- TJ-D2-NTC, TK-D4-NTC, ..., TJ-Dx-NTC, -2, 4, ..., x termojutikliai NTC;
- TJ-D2-K, TK-D4-K, ..., TJ-Dx-K, -2, 4, ..., x termoporos K tipo ;
- TJ-D2-J, TK-D4-J, ..., TJ-Dx-J, -2, 4, ..., x termoporos K tipo ;

Užsakant galimi kiti analogiški variantai. Termojutikliai gali būti pasirenkami Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, NTC, PTC ir termoporos. Jutikliai naudojami su mineraline izoliacija, ar kabeliai priklausomai nuo temperatūrų diapazono ir matavimo aplinkos sąlygų. Standartinių signalų keitikliai 4-20mA, ar 0-10V talpinami į prijungimų galvą



AUREGIS UAB Savanorių pr. 271/ Mituvos g. 2, Kaunas LT-50131

Tel./fax.: +370 37 313426 **Mob. :** (+370) 686 38409, 698 74609, 614 34419, 686 54049, 614 71784

El. paštas: info@auregis.lt www.auregis.lt