



Medienos drėgmės matavimo keitiklių komplektas KP

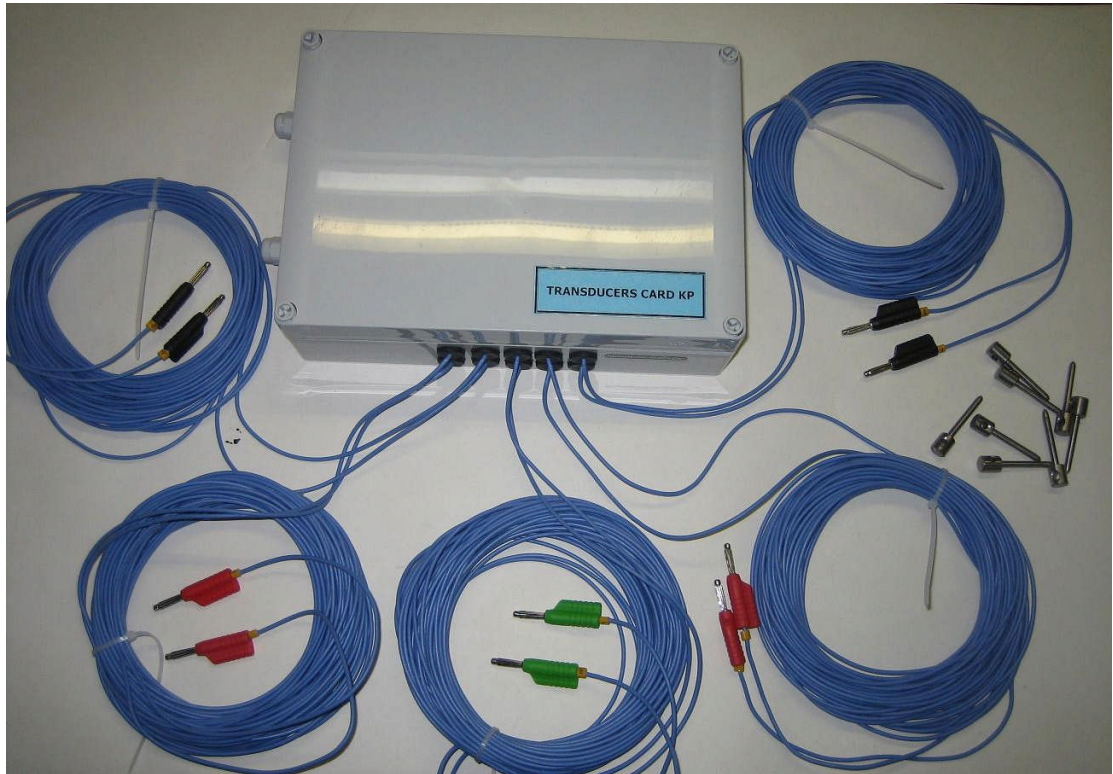

Komplekto KP sudėtis ir trumpas aprašymas.

- Maitinimas 15 arba 24V DC.
- Matavimo jutiklio perjungimas atliekamas – 5V, 15 arba 24V DC.
- Išėjimo signalas 0...20mA, atitinka diapazoną 0...60%; praktiškai naudojamas diapazonas 8...60%.
- Jutiklio (įsmeigiamų adatų) maitinimas įjungiamas matavimo laikui. Matuojamo signalo stabilizacija – 15 sekundžių.
- Pozicija 6a skirta matavimo paklaidos korekcijai nustatyti (prieš kiekvieną matavimų seriją). Paklaidos atsiranda dėl temperatūrinės kompensacijos paklaidos, sistemos elementų senėjimo ir kitų priežasčių.
- Korpusas SABP 251808G(25 x18 x 8 cm) į kurį įdėta plokštė su stiprintuvu.
- Jungiamieji laidai su silikonine izoliacija (2x5x 10m), laikikliai (10 vnt.), rūgščiai atsparaus plieno adatos (10vnt.)
- Gali būti tiekiamas plokšė be korpuso, pritaikyta montavimui vartotojo įrenginyje.

Medienos drėgmės keitiklio blokinė schema

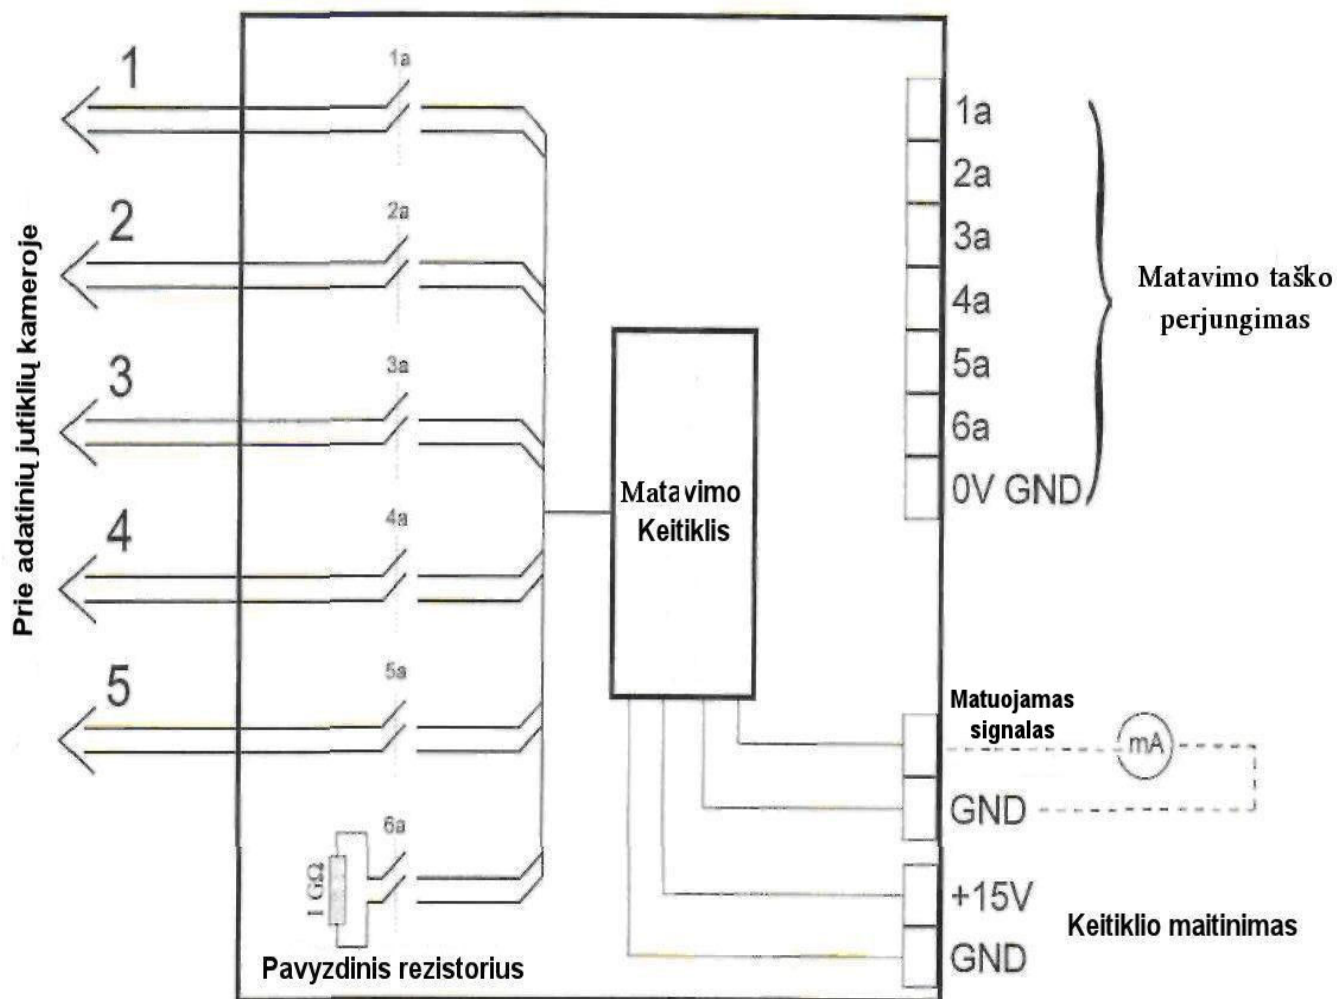

1a, 2a, 3a, 4a, 5a – darbiniai kanalai
6a – etalono parametrų matavimas

Korpusas
SABP251808G (25cm x 18cm x 8cm)